

Querschnittsberechnung

 Angebot

Kunde: _____

Kommission: _____

WÄRMEERZEUGER


Hersteller	Typ	Nennwärmeleistung	Abgasstutzen Ø
1		kW	mm
2		kW	mm
3		kW	mm
4		kW	mm

VERBINDUNGSLEITUNG

Gerät	Wirksame Höhe Hx	Länge Lx	Anzahl Bögen 45°	Anzahl Bögen 90°	Anzahl sonstige Bögen
1	m	m			
2	m	m			
3	m	m			
4	m	m			

SENKRECHTE LEITUNG IM SCHACHT

Abstand zwischen den Feuerstätten m	H11:	H22:	H33:	H44:	Höhe (Ho):
Länge im Freien					
Länge im Kaltbereich					
Schachtquerschnitt					
Schachtmaterial					

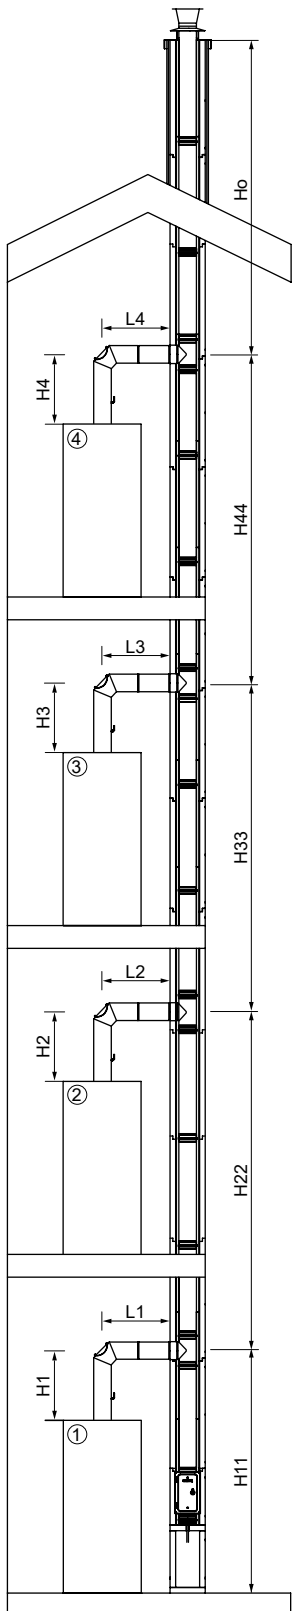

Zweite Reinigung: Ja
 Nein

Schornsteinaufsatz: Ja
 Nein

FESTBRENNSTOFFE

Dämmschale: Ja
 Nein

BRENNWERT

Betriebsweise: raumluftabhängig
 raumluftunabhängig

Kondensatrückführung Ja
 Nein

System EW-AL-BI
 EW-LINE FLEX AL
 EW-PPS
 EW-PP-FLEX